

---

**Von:** [REDACTED]@bukea.hamburg.de>

**Gesendet:** Donnerstag, 25. Januar 2024 13:43

**An:** [REDACTED]

**Betreff:** Angemessener Sicherheitsabstand Unikai

Hallo Herr [REDACTED]

ich wollte Sie kurz darüber informieren, dass der Genehmigungsbescheid für Unikai inzwischen rechtskräftig ist. Der angemessene Sicherheitsabstand von 470 m um das neue Gefahrstofflager wurde im FHH-Atlas angepasst. Es ist zu beachten, dass um den Betriebsbereich von Unikai zusätzlich ein Puffer von 100 m im FHH-Atlas eingezeichnet ist.


P.S. Die Layouts aus ArcGis (mit und ohne Puffer) sende ich zur Info.

Mit freundlichen Grüßen

[REDACTED]


Freie und Hansestadt Hamburg  
Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft  
Amt Immissionsschutz und Abfallwirtschaft  
Hafen, Störfallvorsorge, Planfeststellungen  
Grundsatz Störfallvorsorge  
Neuenfelder Str. 19 / 21109 Hamburg  
Telefon 040 / 42840 - [REDACTED] [@bukea.hamburg.de](mailto:[REDACTED]@bukea.hamburg.de)

# Unikai - Angemessener Sicherheitsabstand\*

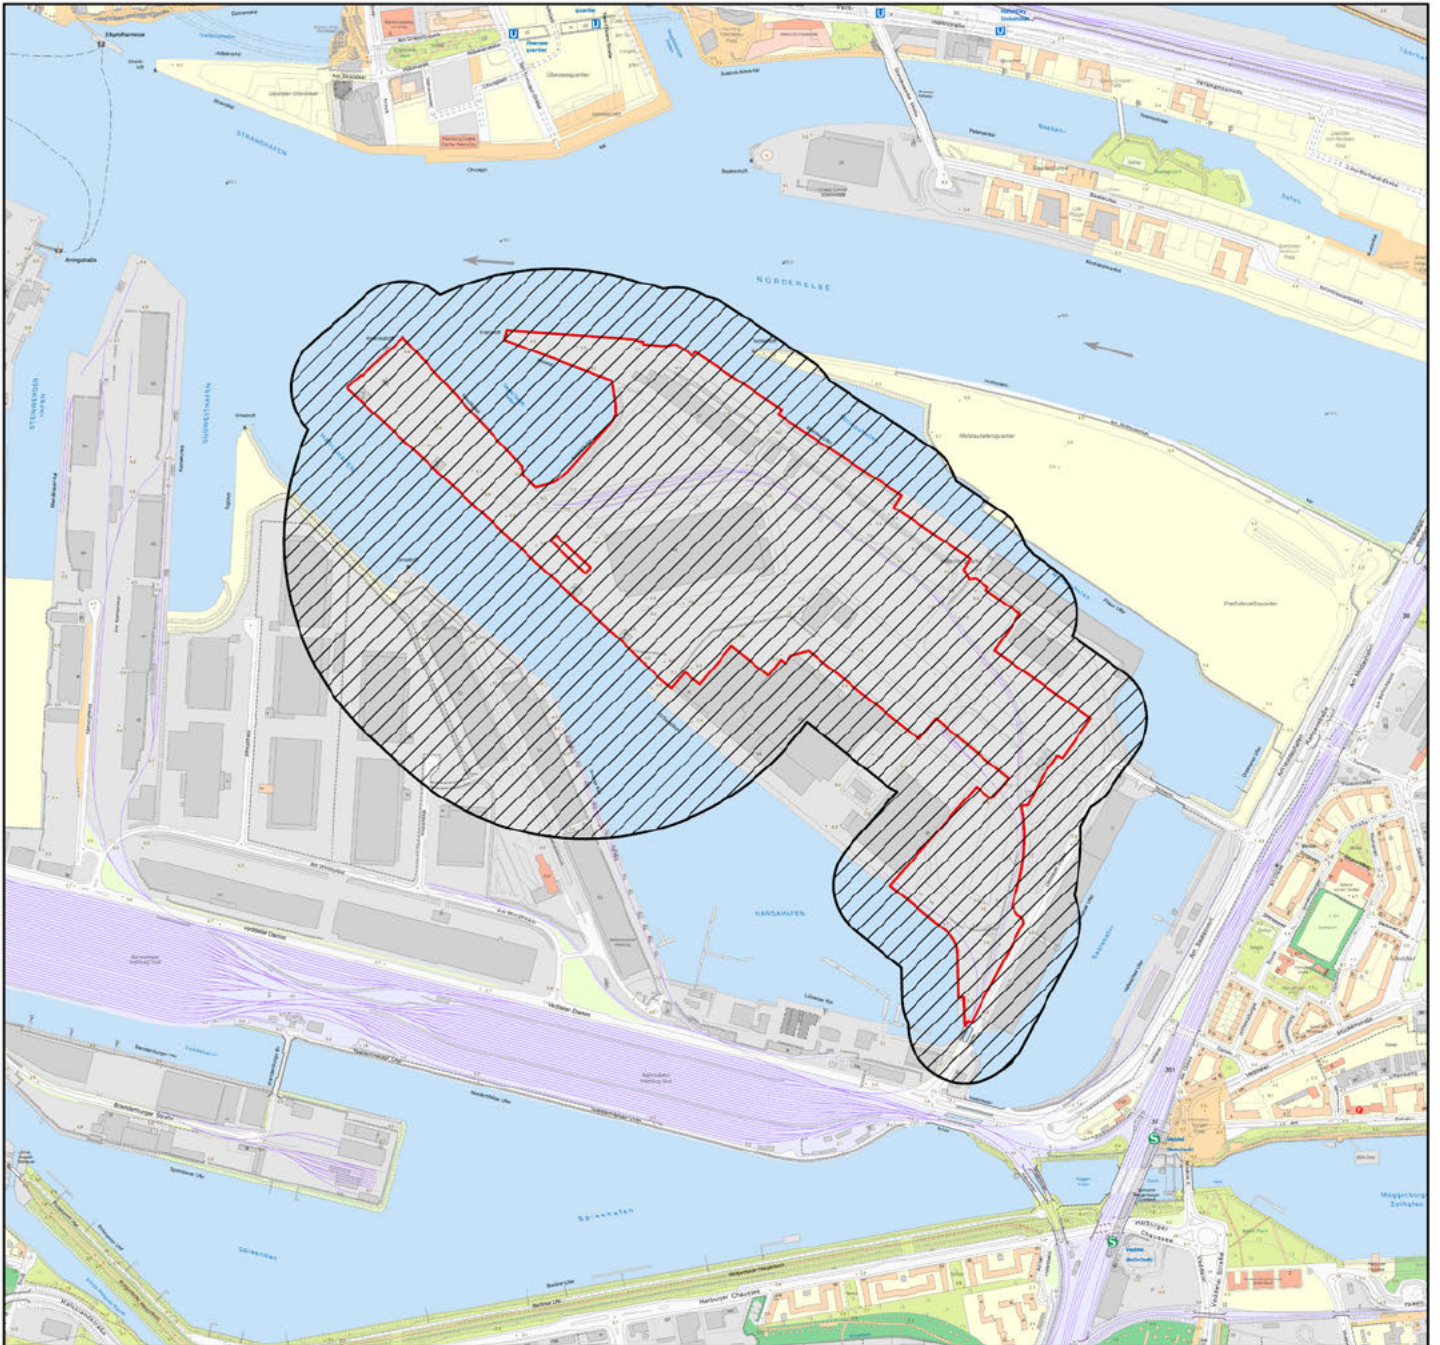

\*Angemessener Sicherheitsabstand von 470m um das neue Gefahrstoff-Lager und Pufferzone von 100m um den Betriebsbereich

# Unikai - Angemessener Sicherheitsabstand\*

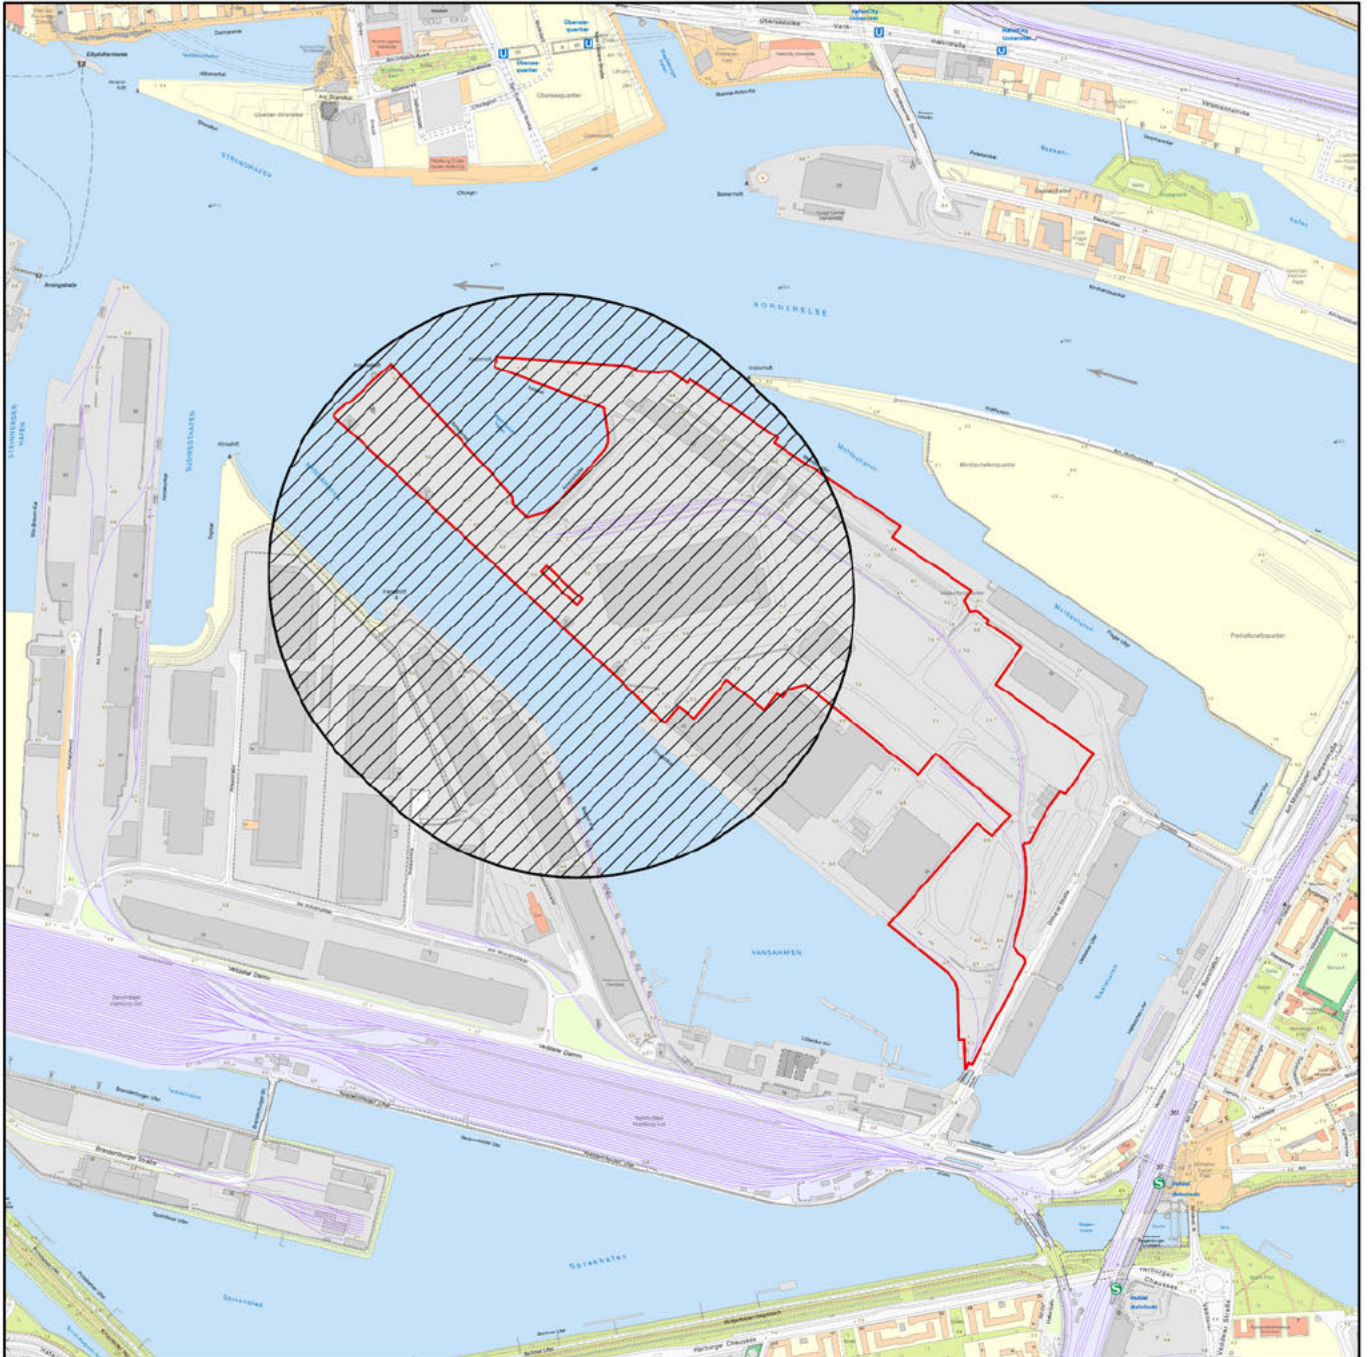

\* Angemessener Sicherheitsabstand von 470m um das neue Gefahrstofflager